


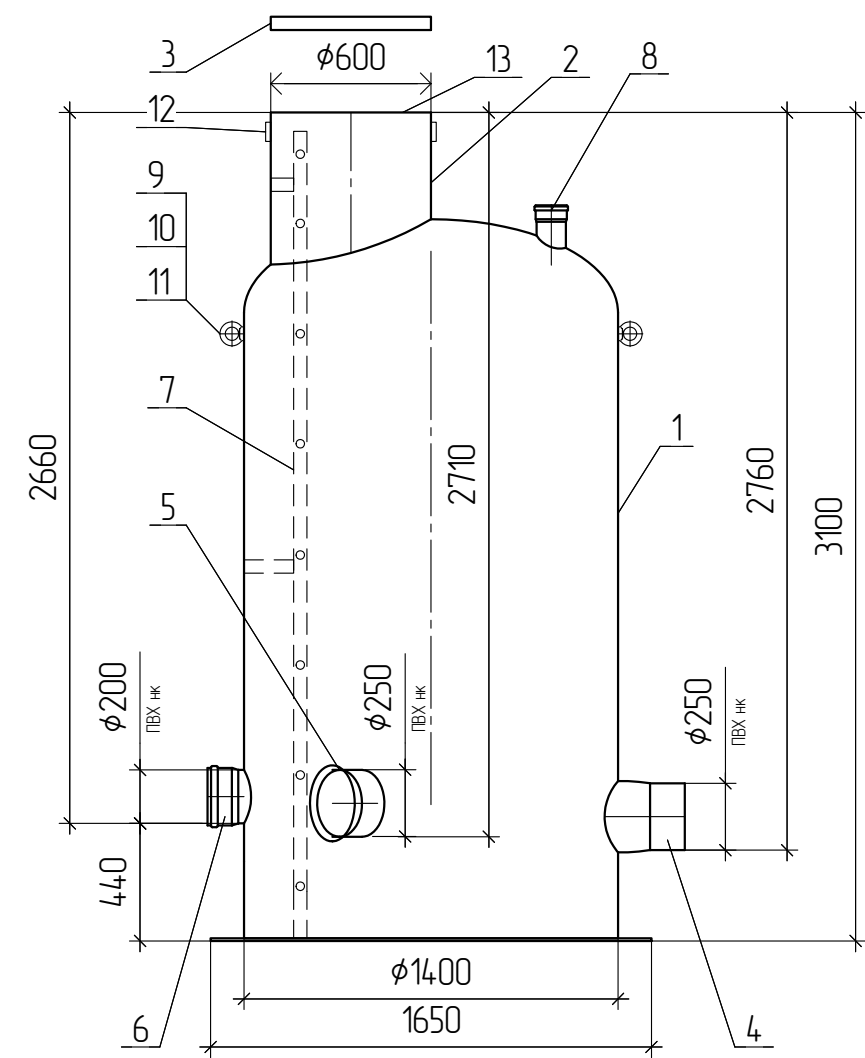

Поз.	Наименование	Материал	Кол-во
1	Корпус колодца	стеклопластик	1
2	Горловина обслуживания $\phi 600$ мм	стеклопластик	1
3	Съемная крышка $\phi 600$ мм	стеклопластик	1
4	Труба DN 250 L=450 мм (без раструба)	ПВХ нк	1
5	Труба DN 250 L=400 мм (с раструбом)	ПВХ нк	1
6	Труба DN 200 L=400 мм (с раструбом)	ПВХ нк	1
7	Лестница L=3000 мм	стеклопластик	1
8	Труба DN 110 L=250 мм (с раструбом)	ПВХ нк	1
9	Рым-зайка M16	оцинк. сталь	4
10	Болт M16x50 мм	оцинк. сталь	4
11	Шайба M16x50 DIN 9021	оцинк. сталь	8
12	Замок-защелка	сталь	2
13	П-обр. уплотнитель	резина	1,8 м

- *Ширина приформовки патрубков.
- Схему окраски и нанесение логотипа уточнить у менеджера заказа.
- Толщина корпуса не менее 8 мм
- Толщина основания не менее 12 мм.
- Патрубки формовать внутри и снаружи корпуса.
- Все вертикальные отметки патрубков указаны до лотка трубы.
- Производитель оставляет за собой право внести изменения в конструкцию изделия при условии, что рабочие характеристики и размеры изделия останутся неизменными.

Изд. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

						XXXX			
Изм.	Колуч.	Лист	№фак.	Подп.	Дата	Колодец отбора проб РК 45/10	Стадия	Масса	Масштаб
									1:15
							Лист	Листов	1
							Рабочий эскиз		
						Пласт Групп			